




強森牌®

電源自動切換開關

ISO 9001 國際品質認證合格

品質穩定 客戶滿意

家用型 A.T.S - 視窗顯示型

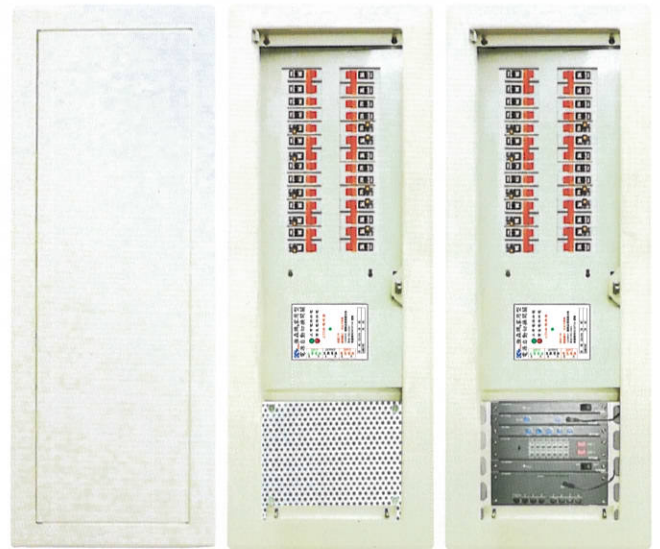

安裝示意圖

廣新機電股份有限公司

241 新北市三重區溪尾街 27 巷 28-1 號


電話：02-8981-8945~7

傳真：02-8981-8496


<http://kutos.com.tw>

e-mail : k888s@ms23.hinet.net

一. 家用型 A T S 構造圖：

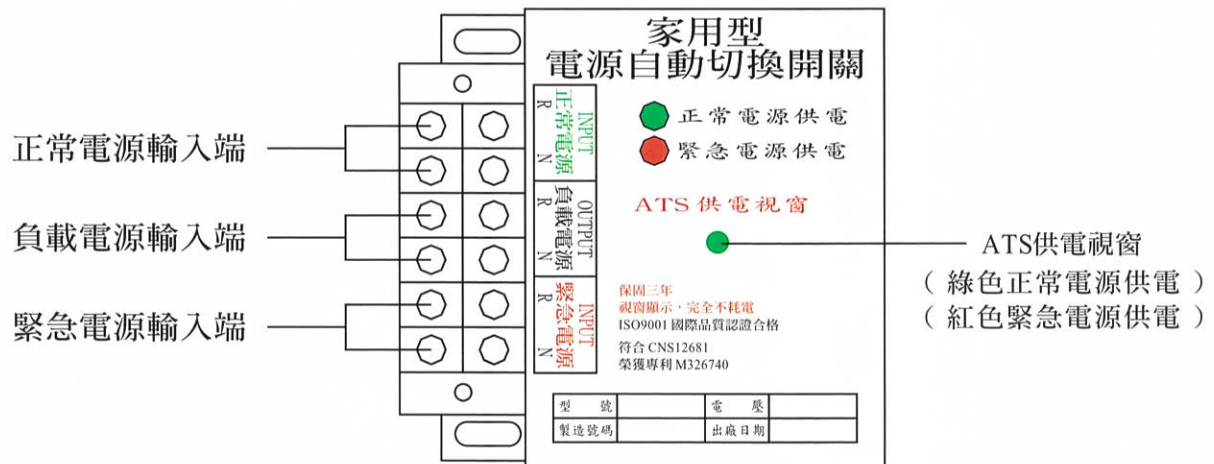

二. 家用型 A T S 外型尺寸：

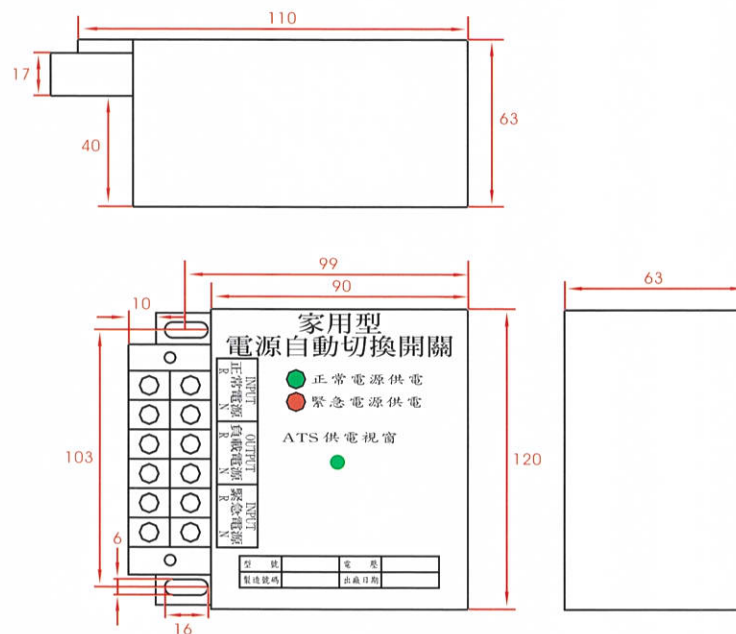

三. 家用型 A T S 特性說明：

- 1.A.T.S. 具有電器及機械連鎖雙重連鎖保護。
- 2.A.T.S. 為單一線圈，正常電源供電時開關不動作，以視窗顯示A.T.S.供電狀況不耗電，故可延長A.T.S.壽命。
- 4.A.T.S. 通過 ISO 9001 認證並符合 CNS 12681。
- 5.每組A.T.S. 均附出廠證明及測試報告，並保固三年。

四. 家用型 A T S 規格：

型號	容量	電壓
KSH-2P20	15.20.30A	110/220V



強森牌®

電源自動切換開關

ISO 9001 國際品質認證合格

品質穩定 客戶滿意

家用型 A.T.S — 視窗顯示型



廣新機電股份有限公司

241 新北市三重區溪尾街 27 巷 28-1 號


電話：02-8981-8945~7

傳真：02-8981-8496


<http://kutos.com.tw>

e-mail: k888s@ms23.hinet.net

一. 家用型 ATS 構造圖：

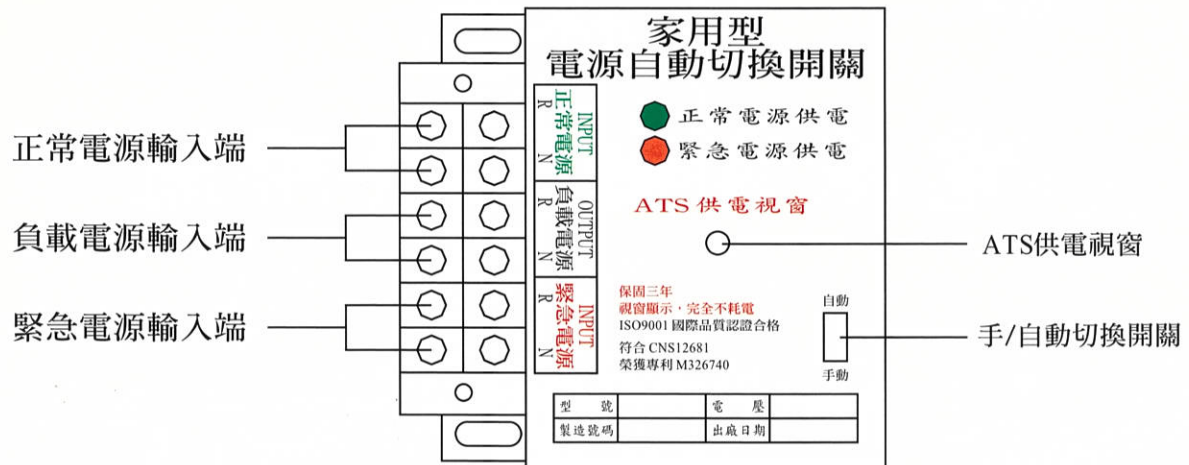

二. 家用型 ATS 外型尺寸：

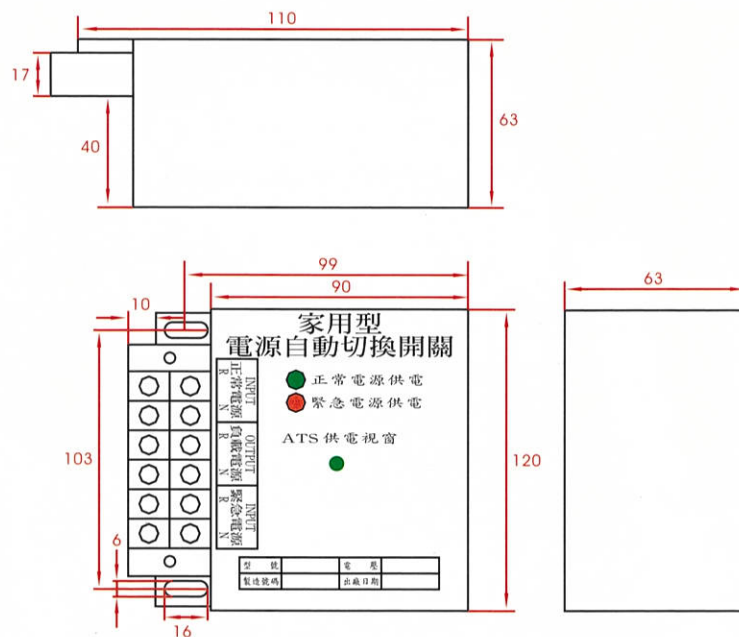

三. 家用型 ATS 特性說明：

- 1.A.T.S. 具有電器及機械連鎖雙重連鎖保護。
- 2.A.T.S. 為單一線圈，正常電源供電時開關不動作，以視窗顯示A.T.S.供電狀況。不耗電，故可延長A.T.S.壽命。
- 3.A.T.S. 具有自動/手動功能。
- 4.A.T.S. 通過 ISO 9001 認證並符合 CNS 12681。
- 5.每組A.T.S. 均附出廠證明及測試報告，並保固三年。

四. 家用型 ATS 規格：

型號	容量	電壓
KSH-2P20	15.20.30A	110/220V



強森牌®

電源自動切換開關

ISO 9001 國際品質認證合格


品質穩定 客戶滿意

家用型 A.T.S




廣新機電股份有限公司

一. 家用型 A T S 構造圖：

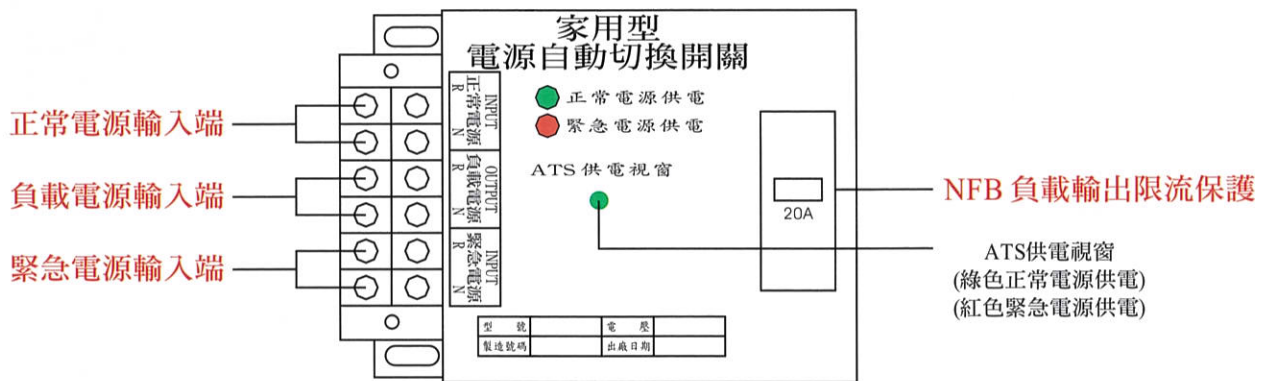

二. 家用型 A T S 外型尺寸：

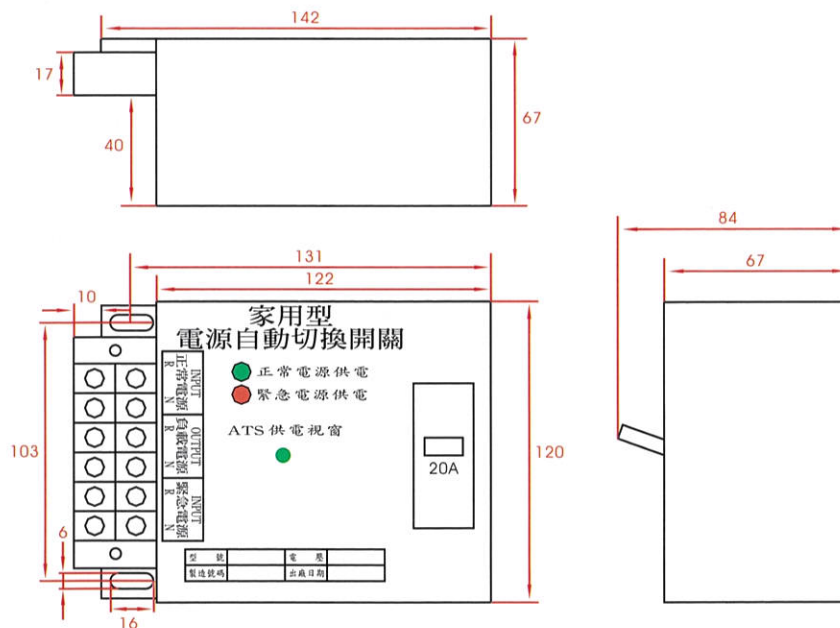

三. 家用型 A T S 特性說明：

1. A.T.S. 具有電器及機械連鎖雙重連鎖保護。
2. A.T.S. 為單一線圈，正常電源供電時開關不動作，以視窗顯示 A.T.S. 供電狀況。不耗電，故可延長 A.T.S. 壽命。
3. A.T.S. 具有一只無熔絲斷路器 (NFB)，限流保護。
4. A.T.S. 通過 ISO 9001 認證並符合 CNS 12681。
5. 每組 A.T.S. 均附出廠證明及測試報告，並保固三年。

四. 家用型 A T S 規格：

型號	容量	電壓
KSH-2P20	20A	110/220V
KSH-2P30	30A	110/220V



強森牌®

電源自動切換開關

ISO 9001 國際品質認證合格

品質穩定 客戶滿意

家用型 A.T.S - 電壓顯示型



廣新機電股份有限公司

241 新北市三重區溪尾街 27 巷 28-1 號


電話：02-8981-8945~7

傳真：02-8981-8496


www.kutos.com.tw

e-mail : k888s@ms23.hinet.net

一. 家用型 A T S 構造圖：

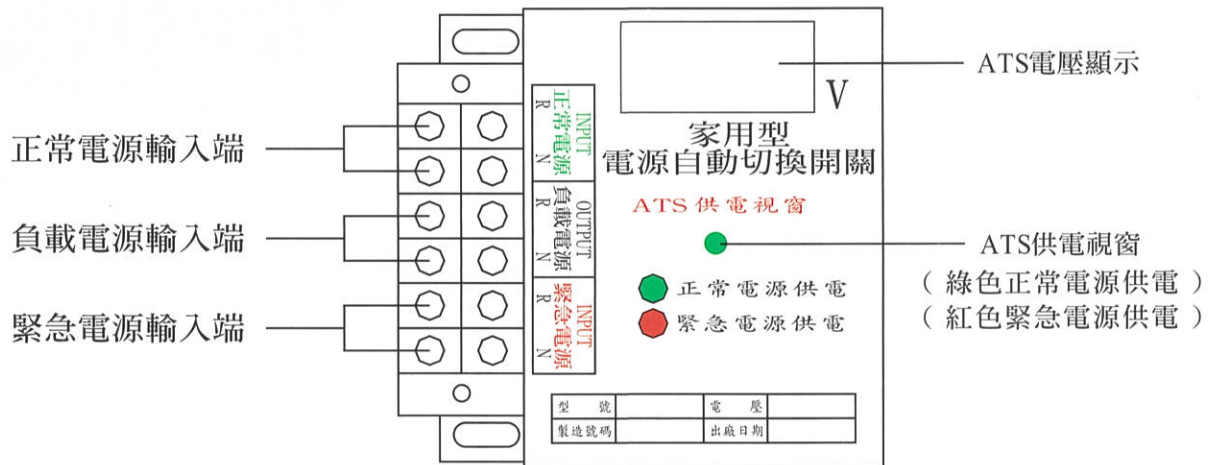

二. 家用型 A T S 外型尺寸：

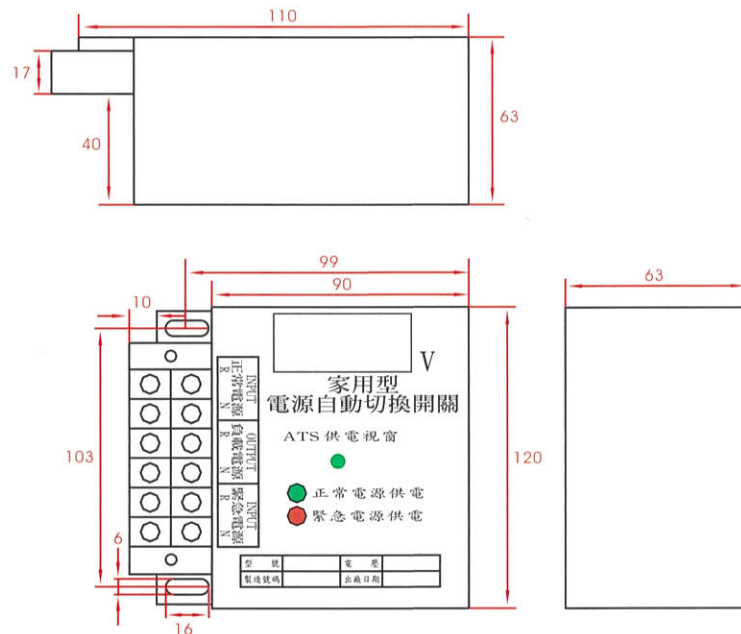

三. 家用型 A T S 特性說明：

- 1.A.T.S. 具有電器及機械連鎖雙重連鎖保護。
- 2.A.T.S. 為單一線圈，正常電源供電時開關不動作，以視窗顯示A.T.S.供電狀況不耗電，故可延長A.T.S.壽命。
- 4.A.T.S. 通過 ISO 9001 認證並符合 CNS 12681。

四. 家用型 A T S 規格：

型號	容量	電壓
KSH-2P20	15.20.30A	110/220V



強森牌®

電源自動切換開關

ISO 9001 國際品質認證合格

品質穩定 客戶滿意

家用型 **A.T.S** - 電壓顯示型




廣新機電股份有限公司

新北市三重區溪尾街 27 巷 28 之 1 號


電話：(02) 8981-8945~47

傳真：(02) 8981-8496

一.家用型 ATS 構造圖:

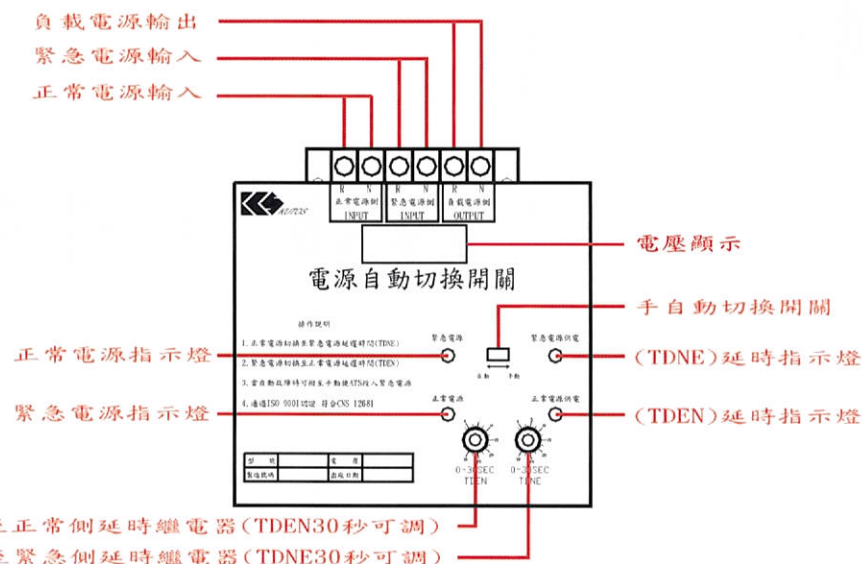

二.家用型 ATS 外型尺寸:

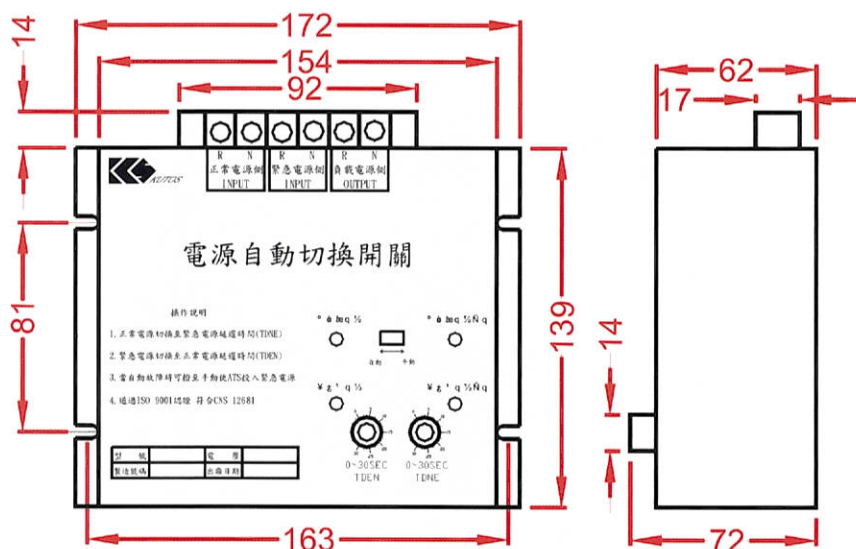

三.家用型 ATS 特性說明:

1. A.T.S具有電器及機械連鎖雙重連鎖保護。
2. A.T.S為單一線圈，正常電源供電時開關不動作，以LED顯示A.T.S供電狀況不耗電，故可延長A.T.S壽命。
3. 可調正常電源供電及緊急電源供電時間(TDNE,TDEN)，分區供電。
4. A.T.S通過ISO 9001認證並符合CNS 12681。
5. 貼心設計電壓偵測顯示。
6. 每組A.T.S.均附出廠證明及測試報告，並保固三年。

四. 家用型 A. T. S. 規格

型 號	容 量	電 壓
KSH-2P20	20A	110/220V
KSH-2P30	30A	110/220V
KSH-2P40	40A	110/220V