



TDEN 緊急電源側切換置正常電源側時間
 TDNE 正常電源側切換置緊急電源側時間
 TDEC 發電機停機冷卻時間
 TDES 發電機延遲啟動時間



圖號	ENG-A001	版本	0	圖名	3ø3W/220V 電子式		備註
繪圖		設計		審核	張數	1/1	

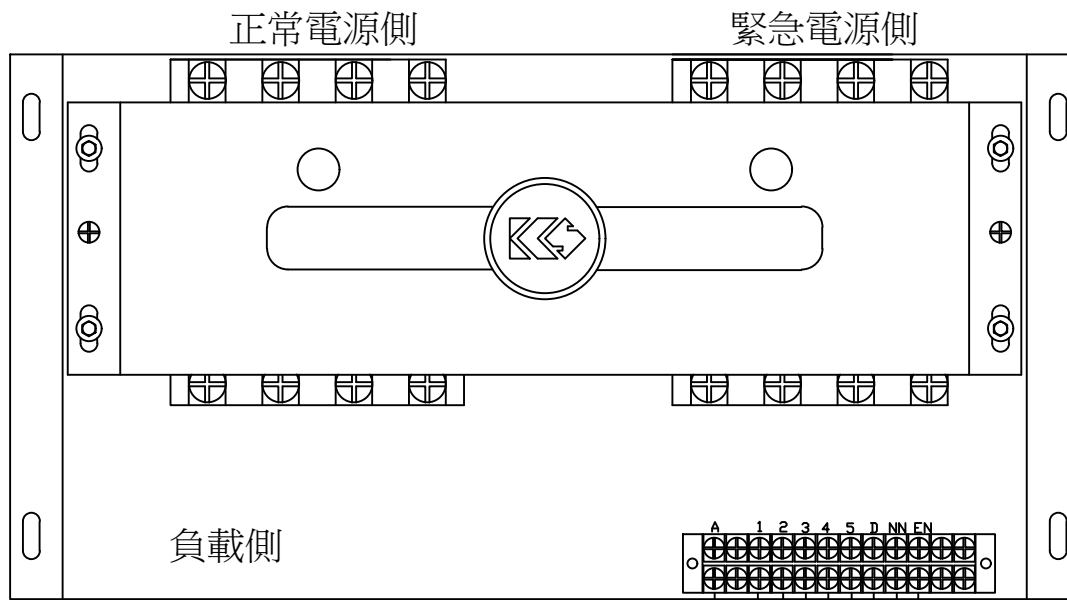


相同號碼對接

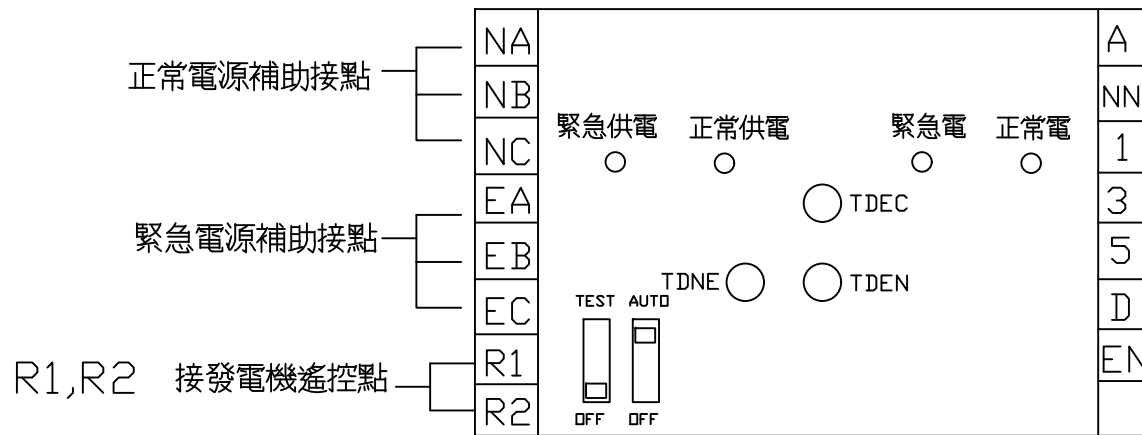


TDEN 緊急電源側切換置正常電源側時間
 TDNE 正常電源側切換置緊急電源側時間
 TDEC 發電機停機冷卻時間
 TDES 發電機延遲啟動時間



圖號	ENG-A001	版本	0	圖名	4P3ø4W380/220V盤面式			備註
繪圖	鍾振旺	設計	鍾振旺	審核	鍾振旺	張數	1/1	

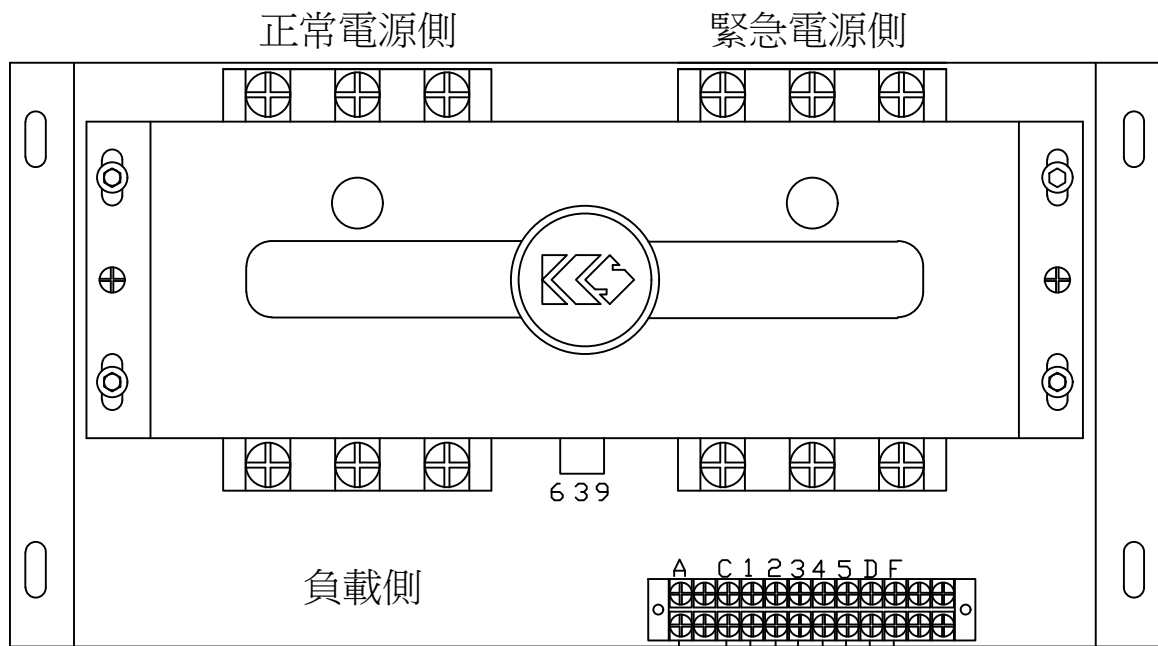

相同號碼對接

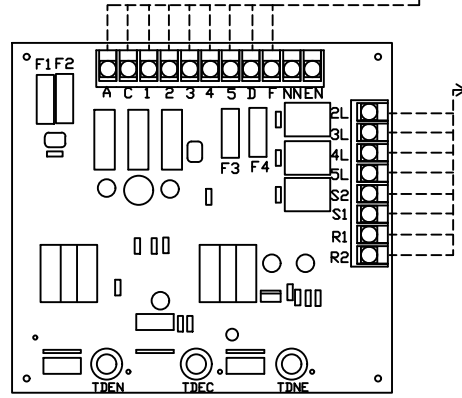

2L, 3L接正常電源供電指示燈
 4L, 5L接緊急電源供電指示燈
 S1, S2接AUTO/OFF選擇開關
 R1, R2接發電機遙控點


TDEN 緊急側切換置正常側時間(0~30秒可調)
 TDNE 正常側切換置緊急側時間(0~30秒可調)
 TDEC 發電機停機冷卻時間(0~180秒可調)
 TDES 發電機延遲啟動時間(5秒)




圖號	ENG-A071	版本	0	圖名	3 3W220V電子板	備註
繪圖	鍾振旺	設計	鍾振旺	審核	鍾振旺	張數 1 / 1

正常電源側


緊急電源側

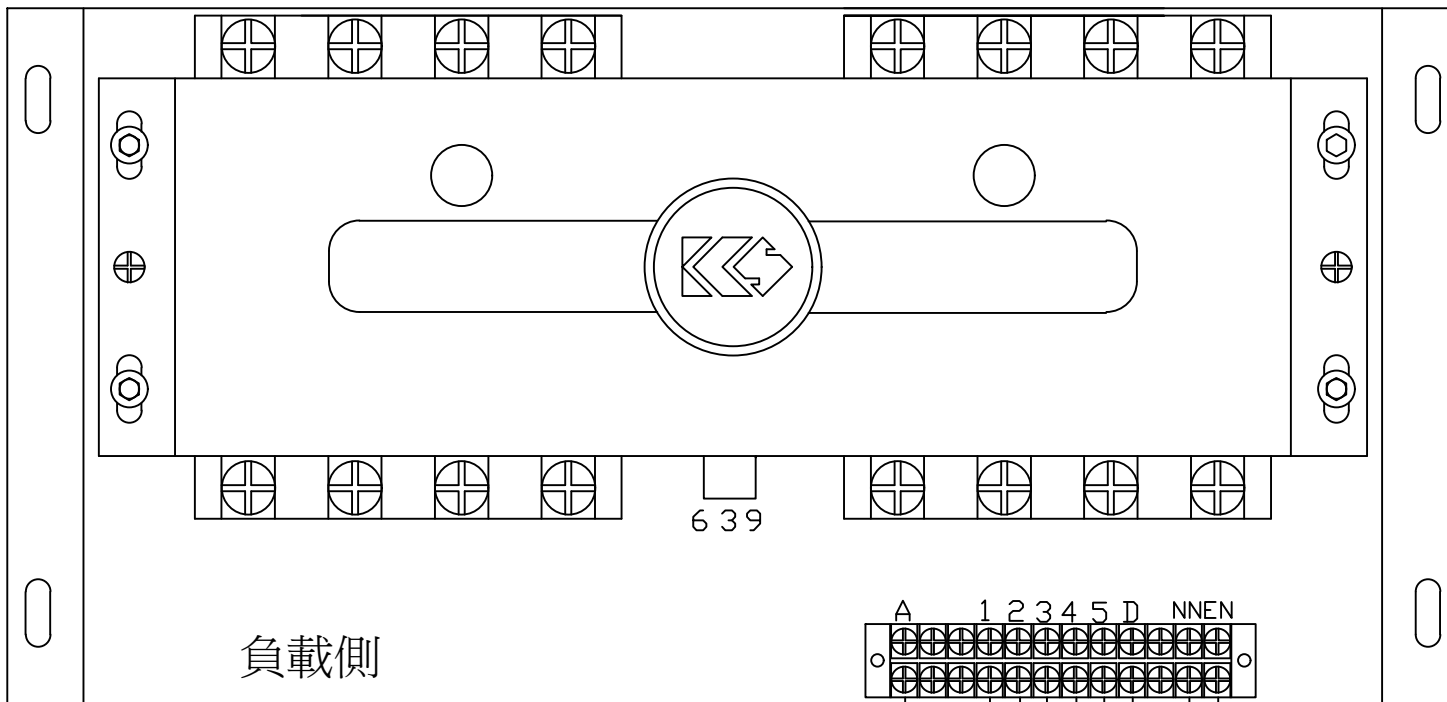

負載側



相同號碼對接(C,F不接)

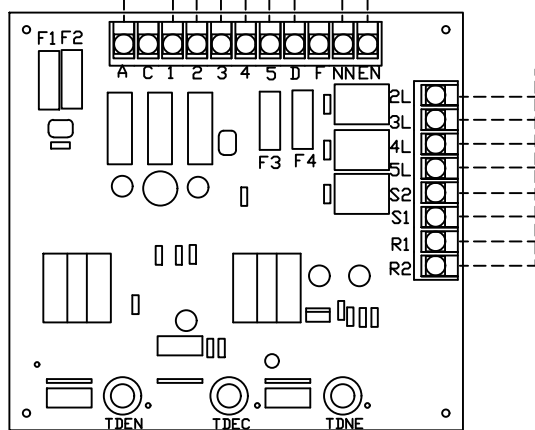

2L, 3L接正常電源供電指示燈
 4L, 5L接緊急電源供電指示燈
 S1, S2接AUTO/OFF選擇開關
 R1, R2接發電機遙控點

TDEN 緊急側切換置正常側時間(0~30秒可調)
 TDNE 正常側切換置緊急側時間(0~30秒可調)
 TDEC 發電機停機冷卻時間(0~180秒可調)
 TDES 發電機延遲啟動時間(5秒)



圖號	ENG-A072	版本	0	圖名	4P3 4W380V電子板		
繪圖	鍾振旺	設計	鍾振旺	審核	鍾振旺	張數	1/1

備註